

Nº: Dz2017104484



160021020170



(2016)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 秦皇岛尼特智能科技有限公司

产品型号名称: NT-BLJC-2LE I 1W-1121 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检 验 类 别: 分 型 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



由 扫描全能王 扫描创建

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz2017104484

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型 号	NT-BLJC-2LE I 1W-1121
认证委托人	秦皇岛尼特智能科技有限公司	检验类别	分型试验
生产者	秦皇岛尼特智能科技有限公司	生产日期	2017 年 6 月
生产企业	秦皇岛尼特智能科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2017 年 9 月 27 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-01: 2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 消防应急照明和疏散指示产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 （主型产品为 NT-BLJC-2LRE I 2W-1122 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具） 以下空白。  签发日期: 2017 年 11 月 24 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王艳斌

审核: 谢峰

编制: 王磊



由 扫描全能王 扫描创建


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2017104484

共 5 页 第 2 页

认证委托人	秦皇岛尼特智能科技有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛市海港区西港北路 66 号		
联系电话	0335-3660399	传 真	0335-3660337

产品照片

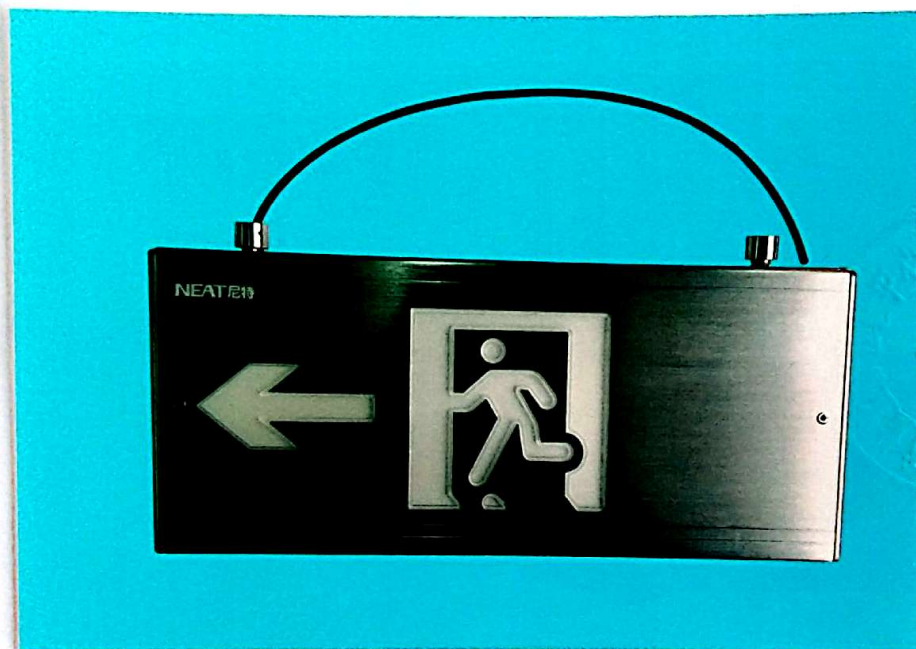

产品型号: NT-BLJC-2LE I 1W-1121 (图 B. 1+图 B. 5)



由 扫描全能王 扫描创建

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz2017104484

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: NT-BLJC-2LE I 1W-1121
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 秦皇岛尼特智能科技有限公司
- 5) 生产企业: 秦皇岛尼特智能科技有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛市海港区西港北路 66 号
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 标称应急工作时间: 90min
- 10) 光源名称和参数: LED, DC3.0V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 350mm×164mm×28mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 主电功耗、LED 数量不同;
- 7) 与以下产品配接工作:
秦皇岛尼特智能科技有限公司生产的应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急电源)、应急照明控制器和应急照明分配电装置。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V, 0.1W

型号: 01. JT. CA320GA-B

生产者: 深圳市聚飞光电股份有限公司

一致性检查结论: 符合



由 扫描全能王 扫描创建

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛尼特智能科技有限公司

No: Dz2017104484

产品型号：NT-BLJC-2LE 1 1W-1121

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：两侧部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数大于 28) (面板尺寸 (mm): 340×121)	合 格	/
2	基本功能试验	7.2	标称应急工作时间: 90min 应急转换时间(s): 0.05 应急工作时间(min): 102 断开光源或光源不符合要求时, 充电 24h、放电 80min, 内部发热元件表面温度 (°C): 30.6 表面亮度(cd/m²): 1#A 面 (图 B.1+图 B.5) 主电状态转入应急状态: 113.5 143.1 109.2 114.4 111.7 113.0 108.3 110.7 127.3 128.3 放电 80min 后: 112.0 141.4 106.5 112.6 108.3 112.6 106.7 109.4 123.2 126.9 1#B 面 (图 B.2+图 B.5) 主电状态转入应急状态: 128.1 119.1 109.3 114.6 112.3 127.6 113.6 107.5 105.6 108.8 放电 80min 后: 125.4 117.0 107.2 113.1 110.5 126.5 112.4 105.7 103.8 107.1	合 格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/



由 扫描全能王 扫描创建

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛尼特智能科技有限公司

N₂: Dz2017104484

产品型号：NT-BLJC-2LE I 1W-1121

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度(cd/m ²): A 面 133.9 131.8 114.6 121.6 114.9 127.5 138.8 104.3 121.2 116.1 B 面 137.4 139.1 110.3 115.0 116.9 113.3 118.8 111.0 120.6 128.9 应急工作时间(min): 93	合 格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。



由 扫描全能王 扫描创建